

10

9

8

7

6


5

4

3,5


3

Valori espressi in metri | Measures in metres

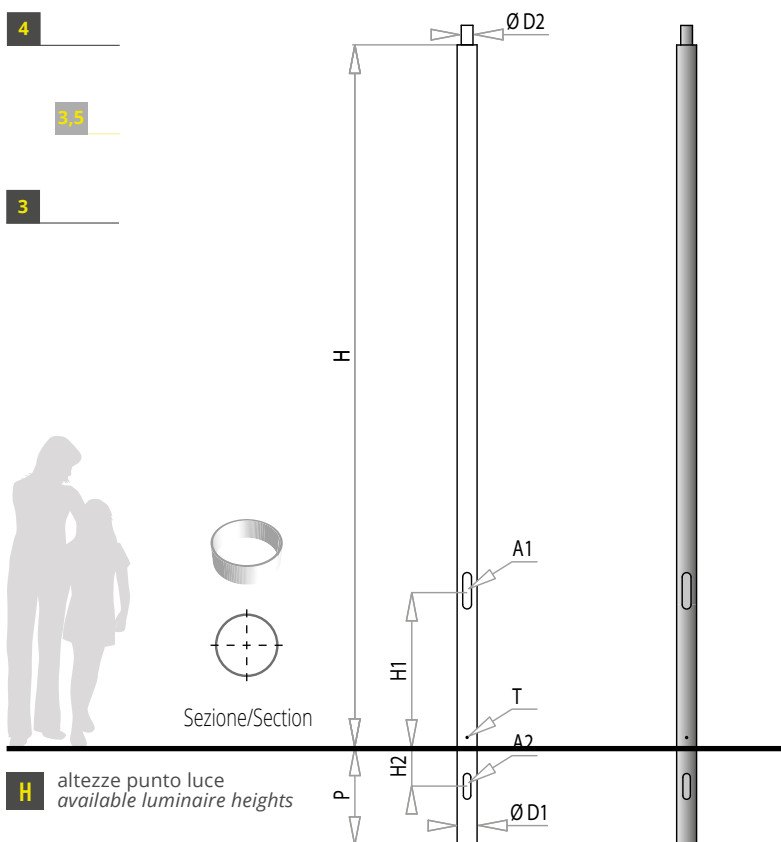

H altezze punto luce
available luminaire heights

ACCESSORI ACCESSORIES




BASE BA/1

H	160
Ø	260

PORTELLA CON MORSETTIERA
TERMINAL BLOCK WITH HATCH

	Standard Standard	Filo palo Flush mounted
DS 3	T-39	RESET 11
DS 3,5	T-39	RESET 11
DS 4	T-39	RESET 11


* Disponibili a 1 o 2 fusibili - Available with 1 or 2 fuses



ASOLA MAXI - MAXI TERMINAL BLOCK HOLE


HxL	300x65
-----	--------

Previa verifica strutturale - Structural verification required
Altre su richiesta - Others upon request



PIASTRA - PLATE

	i	LxL	Ø Foro Hole Ø	Spessore Thickness
DS 3	180	250x250	22	10
DS 3,5	180	250x250	22	10
DS 4	180	250x250	22	10



KIT TIRAFONDI - ANCHOR BOLTS

L	500
Ø	M 18

Valori espressi in millimetri | Measures in millimeters

DS

Palo in acciaio a sezione circolare realizzato in un unico tratto con codolo finale, composto da elementi tubolari saldati in sequenza. Asola ingresso cavi e asola per morsetti con finitura dei bordi del taglio idonea anche per l'applicazione di portella incassata a filo palo. Zincatura a caldo secondo la norma ISO 1461 e successiva spazzolatura per garantire una perfetta finitura superficiale. Verniciatura a polveri poliesteri.
Cod. 01,02,03,04, RAL su richiesta.

Circular cross section steel pole consisting of one single section with end spigot, made of tubular elements welded in sequence. Cable inlet slot and terminal box slot with finished edges, also suitable for the application of a flush mounted cover door.
Hot galvanized in accordance with ISO 1461, and subsequent brushing to ensure perfect surface finish. Polyester powder coating.
Code 01,02,03,04, RAL on request.

		DS 3	DS 3,5	DS 4	
DIMENSIONI DIMENSIONS	D1	1° Tratto (Ø x spessore) 1 st Section (Ø x thickness)	102x3 mm	102x3 mm	102x3 mm
	D2	Codolo finale (Ø x spessore) Final spigot (Ø x thickness)	60x3 mm	60x3 mm	60x3 mm
MATERIALI MATERIALS	D1	1° Tratto 1 st Section	S235 JR	S235 JR	S235 JR
	D2	Codolo finale Final spigot	S235 JR	S235 JR	S235 JR
LAVORAZIONI FINISHING	A1	Asola morsettiere Terminal block hole	186x45 mm	186x45 mm	186x45 mm
	A2	Asola ingresso cavi Cable slot	132x38 mm	132x38 mm	132x38 mm
	T	Messa a terra Grounding	Inserto filettato M10, zincato - M10 threaded, galvanized insert		
ALTEZZA HEIGHT	H	Altezza punto luce Luminaire height	3000 mm	3500 mm	4000 mm
	H1	Altezza portella Hatch height	800 mm	800 mm	800 mm
	H2	Asola passaggio cavi Cable slot height	200 mm	200 mm	200 mm
INTERRAMENTO IN-GROUNDING	P		500 mm	500 mm	500 mm
PESO WEIGHT			26 kg	30 kg	34 kg

La scelta del palo è soggetta a verifica strutturale effettuata in base alla zona di installazione. AEC procede al dimensionamento e alla verifica della resistenza del sostegno secondo la normativa EN-40.

The pole must be chosen after a structural pole test depending on the area of installation. AEC verifies the dimensioning and the resistance of the column according to the EN-40 standard.